



NE 1.1 V2

Підключення для стороннього котла

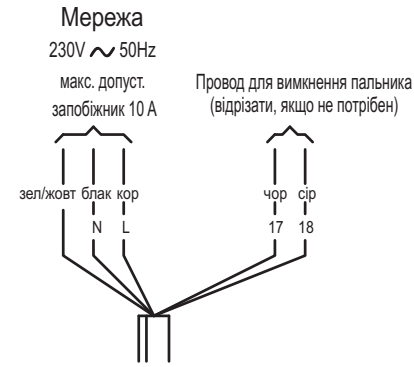


Клеми підключення у регулюючих приладах від Buderus

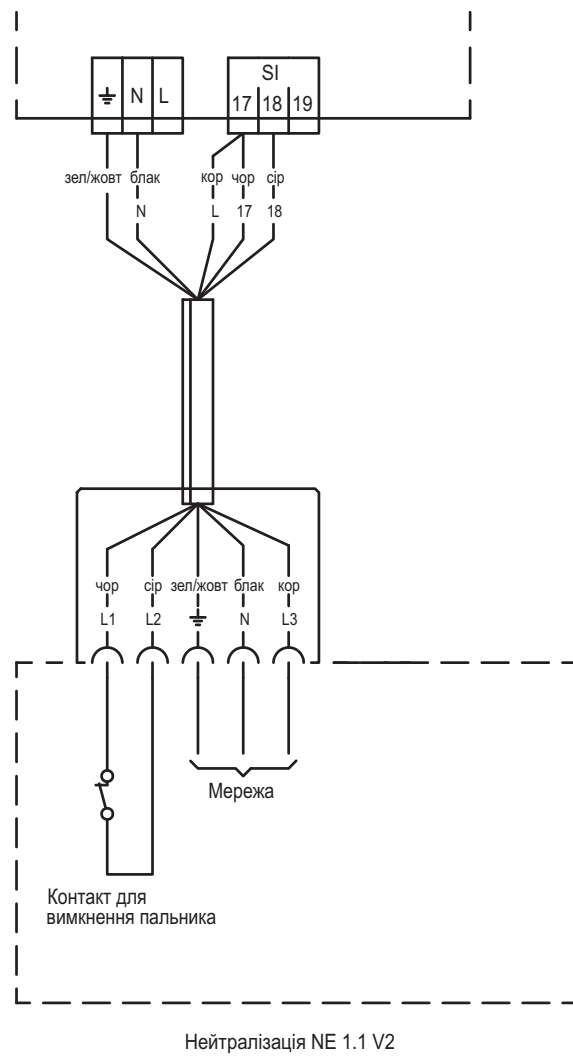

Струмopриймач нейтралізаційного обладнання 1,7 Ампер

NE 1.1 V2 як заміна для N 2.x та N 3.x


Клеми підключення у регулюючих приладах від Buderus PGW 2790 plus

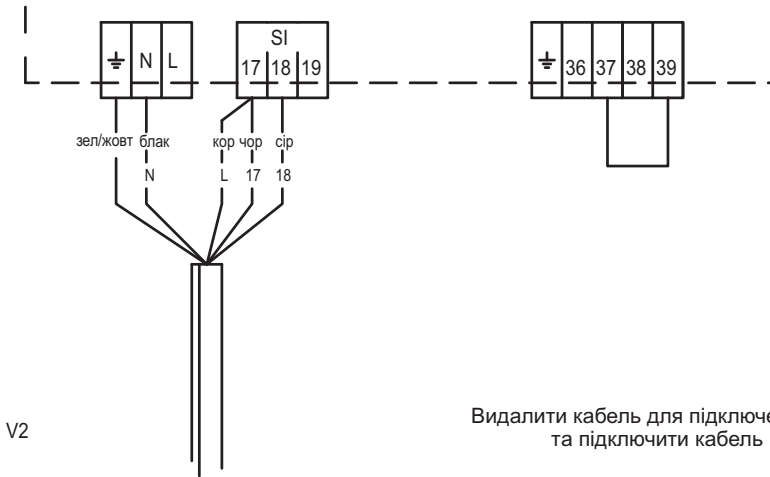

Нейтралізація NE 1.1 V2

Видалити кабель для підключення N 2.x або 3.x та підключити кабель NE 1.1 V2.

Клеми підключення у регулюючих приладах HS 3306 від Buderus

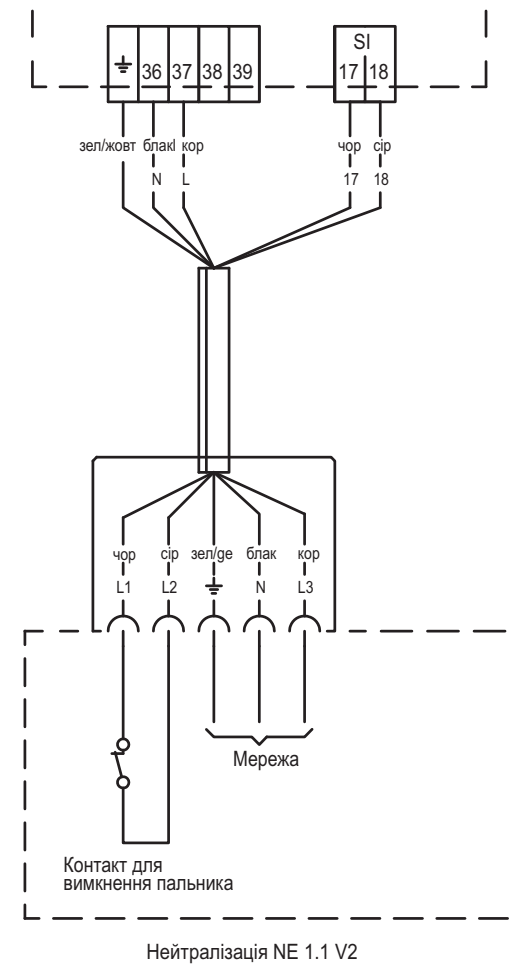

Видалити кабель для підключення N 2.x або 3.x та підключити кабель NE 1.1 V2.
Залишити функційний модуль у регулюючому приладі. Перемикач у положенні "Автоматика".

Струмopриймач нейтралізаційного обладнання 1,7 Ампер

